

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط.

جامونكس TM - سي

محلول للتسريب

Immunoglobulins, Normal Human 0.1g/mL (10%)

لقائمة المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر، راجع أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية". إقرأ النشرة
بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

معلومات ضرورية عن الدواء

جامونكس-سي مخصص للإعطاء عن طريق التسريب تحت الجلد (لداخل النسيج الذي تحت الجلد). لا يجوز حقن
جامونكس-سي مباشرة لداخل وعاء دموي أو لداخل العضل. إن إعطاء جامونكس-سي عن طريق التسريب داخل
الوريد (مباشرة لداخل وعاء دموي) يتم فقط من قِبل طاقم طبي (وليس من قِبل المتعالج) في العيادة أو في المستشفى.

تحذير: خثار، فشل كلوي وقصور كلوي حاد

- قد يحدث خثار (thrombosis) عند إستعمال الجلوبيولينات المناعية، بما في ذلك جامونكس-سي. إن عوامل الخطورة لهذا الأمر يمكن أن تشمل: التقدم في العمر، إنعدام الحركة لفترة طويلة، الحالات التي تسبب فرط تخثر الدم، سابقة لختار الأوردة أو الشرايين، إستعمال الإستروجين، إستعمال القثطر/القثاطر في الأوعية الدموية المركزية، فرط لزوجة الدم، وعوامل الخطورة المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية.
- فشل كلوي، قصور كلوي حاد، تضرر في وظيفة الكلى ووفاة قد تحدث عند إستعمال منتجات الجلوبيولينات المناعية للإستعمال داخل الوريد لدى متعالجين معرضين لخطورة حدوث ذلك.
- قد يحدث فشل كلوي وقصور كلوي حاد بوتيرة أعلى لدى المرضى الذين يتلقون عن طريق التسريب منتجات الجلوبيولينات المناعية التي تحتوي على السكروز. جامونكس-سي لا يحتوي على السكروز.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

- جامونكس-سي يستعمل كعلاج بديل في حالات نقص المناعة الأولي [primary immunodeficiency (PI)] والتي تضررت فيها قدرة الجسم على إنتاج الأضداد، مثل:
 - نقص جما جلوبيولين الدم الخلقي (Congenital agammaglobulinemia)
 - فشل مناعي شائع متغير (Common variable immunodeficiency)
 - أمراض الفشل المناعي المرتبطة بكموسوم X مع فرط IgM (X-linked immunodeficiency with hyper IgM)
 - متلازمة فيسكوت-ألدريش (Wiskott-Aldrich)
 - حالات الفشل المناعي المشترك الشديد
- إستطببات إضافية لـ جامونكس-سي (عند الإعطاء داخل الوريد فقط):
 - جامونكس-سي مخصص أيضاً لعلاج الفرورية قلة الصفيحات مجهولة السبب [Idiopathic Thrombocytopenia Purpura (ITP)] لزيادة تعداد الصفيحات بهدف منع النزف أو تمكين المريض من الخضوع لعملية جراحية.

- جامونكس-سي مخصص لعلاج إعتلال الأعصاب المتعدد الإلتهابي المزمن المزيل للميالين [Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy (CIDP)]

الفصيلة العلاجية: من الجلوبيولينات المناعية (أضداد) البشرية.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليرجي) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء.
- هنالك سابقة لرد فعل فرط الحساسية (تأق) أو رد فعل جهازي خطير للأدوية التي تحتوي على جلوبيولين مناعي (بشري).
- كنت مصاباً بنقص في الجلوبيولين المناعي A (IgA) مع وجود أضداد ضد الجلوبيولين المناعي A (IgA).
- وجدت لديك سابقة من فرط الحساسية للجلوبيولين المناعي A (IgA).

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

- ردود فعل خطيرة من فرط الحساسية قد تحدث مع جامونكس-سي.
- ارتفاع في كمية البروتينات في الدم (hyperproteinemia)، من الجائز حدوث زيادة في لزوجة المصل وإنخفاض في تركيز الصوديوم في الدم لدى المرضى الذين يتلقون علاجاً بواسطة الجلوبيولينات المناعية عن طريق الحقن في الوريد، بما في ذلك جامونكس-سي.
- قد يحدث خثار دون وجود عوامل خطورة معروفة.
- قد يحدث إلتهاب السحايا العقيم عند العلاج بواسطة الجلوبيولينات المناعية عن طريق الحقن في الوريد، بما في ذلك جامونكس-سي.
- قد يحدث انحلال خلايا الدم الحمراء (hemolysis) عند العلاج بواسطة الجلوبيولينات المناعية عن طريق الحقن في الوريد.
- قد تحدث إصابة رئوية حادة عند العلاج بواسطة الجلوبيولينات المناعية عن طريق الحقن في الوريد، بما في ذلك جامونكس-سي.
- بما أن جامونكس-سي مُستخلص من الدم البشري (دم الإنسان)، فمن الجائز أن تكون هنالك خطورة لنقل تلوثات معدية مثل: الفيروسات ونظرياً أيضاً العامل المسؤول عن مرض كروتزفيلد-جاكوب (-Creutzfeldt Jakob disease- CJD). في المستحضر جامونكس-سي لم يتم تشخيص أية حالة لنقل أي مرض فيروسي أو مرض CJD.

قبل العلاج ب جامونكس-سي، إحك للطبيب إذا:

- كنت حاملاً، تخططين للحمل أو مرضعة.
- كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء.
- كنت تتلقى منتجات من الجلوبيولينات المناعية مثل جامونكس-سي، وذلك لأن مركبات لقاح معينة (تلك التي تحتوي على مركبات لفيروس حي) قد تكون أقل نجاعة بالنسبة لك. إن الأضداد الموجودة في جامونكس-سي قد تمنع عمل اللقاح. إذا كان من المفترض أن تتلقى لقاحاً، فعليك إبلاغ الطبيب أو الممرضة بأنك تتلقى جامونكس-سي.

الفحوص والمتابعة

- خلال فترة العلاج ب جامونكس-سي من الجائز أن يتم توجيهك لإجراء فحوص طبية وفقاً لحالتك الصحية.
- قبل بداية العلاج وخلالها، سيتم توجيهك بشكل دوري لإجراء فحوص البول ووظائف الكلى.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل، أو إذا إستعملت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تستعمل:
لقاحات معينة (التي تحتوي على مركبات لفيروس حي) مثل لقاح الحصبة، النكاف، الحصبة الألمانية وجدري الماء.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو مرضعة فيجب إستشارة الطبيب.

3. كيفية إستعمال الدواء؟

- يجب إستعمال المستحضر دائماً بحسب تعليمات الطبيب.
- عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.
- المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قِبل الطبيب فقط.
- لا يجوز إجراء حقن ذاتية من جامونكس-سي إلا فقط بعد تلقي إرشاد وتدريب من قِبل الطبيب أو الممرضة اللذين يعالجانك.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

تعليمات الإستعمال:

إن إعطاء تسريب ذاتي من جامونكس-سي يكون من تحت الجلد (النسيج الذي تحت الجلد) مرة في الأسبوع. بحسب تعليمات طبيبك، يتم إختيار مكان واحد أو أكثر للحقن على سطح جسمك. يتم تحديد عدد أماكن الحقن ومواقعها بناءً على الكمية التي يجب عليك تلقّيها. عادة قد يستعمل المتعالجين 1 إلى 4 إبر في أماكن مختلفة على سطح الجسم، خلال عملية حقن واحدة. من الجائز أيضاً أن يتم إستعمال كمية تصل إلى 8 إبر، وفقاً لتعليمات طبيبك. يجب التأكد من أن المسافة بين كل منطقة تسريب وأخرى هي على الأقل 5 سم. يتم وصل الإبر للمضخة بواسطة أنبوبة. قبل الإستعمال يجب السماح للمحلول بأن يبلغ درجة حرارة الغرفة (25-20 درجة مئوية) - قد يستغرق الأمر حوالي ساعة أو أكثر. لا يجوز خض القناني.

لا يجوز إستعمال القنينة إذا:

- كان المحلول عكراً أو باهت اللون أو يحتوي على جزيئات. يفترض أن يكون المحلول شفافاً حتى لامعاً، عديم اللون حتى لون أصفر فاتح.
- كان الغطاء الواقي أو الشريط البلاستيكي حول الغطاء ناقصين، أو إذا كان هنالك أي دليل على وجود تلف في المنتج. يجب تبليغ الطبيب بشكل فوري.
- إنقضى تاريخ إنتهاء الصلاحية.

فيما يلي التعليمات مرحلة تلو مرحلة، التي ستساعدك في تذكر كيفية إستعمال جامونكس-سي. توجه إلى الطبيب أو إلى الممرضة بالنسبة لأية تعليمات غير واضحة لك.

مراحل الحقن:

يجب إعداد سطح التحضير للتسريب من خلال إعداد سطح نظيف، مستوي وخالي من الثقوب مثل الرخام في المطبخ، وتعقيمه. يجب الإمتناع عن إستعمال الأسطح المثقبة مثل الأسطح الخشبية. يجب تنظيف السطح بواسطة منديل كحولي بحركة دائرية من المركز باتجاه الخارج.

المرحلة 1:

يجب غسل اليدين وتجفيفهما جيداً قبل حقن جامونكس-سي

- من الجائز أن يوصيك الطبيب بإستعمال صابون مضاد للبكتيريا أو قفازات (أنظر الرسم رقم 1).



المرحلة 2:

نزع الغطاء الواقي وتعقيم السدادة


- يجب نزع الغطاء الواقي عن القنينة وذلك لكشف الجزء المركزي للسدادة.
- يجب مسح السدادة بالكحول وتركها لتجف (أنظر الرسم رقم 2).



المرحلة 3:

إستعمال طريقة معقمة أثناء تحضير وإعطاء جامونكس-سي


- يجب الإمتناع عن ملامسة الأصابع أو أي شيء آخر للمنطقة الداخلية من المكبس، لطرف المحقنة أو لأي منطقة أخرى تلامس محلول جامونكس-سي خاصتك. هذه هي الطريقة المعقمة وهي معدة لمنع إنتقال الجراثيم.
- يجب وصل كل إبرة بطرف المحقنة مع الحرص على إستعمال الطريقة المعقمة (أنظر الرسم رقم 3).

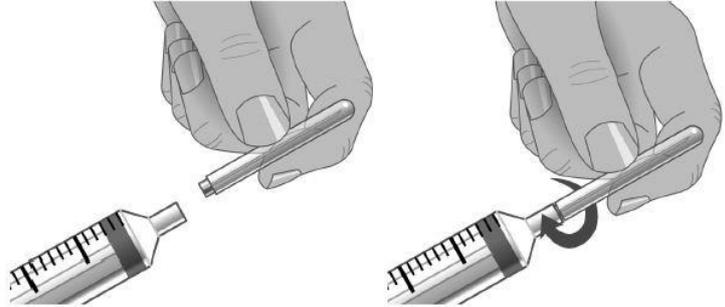

المرحلة 4:

تحضير المحقنة وسحب محلول جامونكس-سي لداخل المحقنة

- يجب نزع الغطاء عن الإبرة.
- يجب سحب مكبس المحقنة إلى الخلف حتى المستوى المناسب لكمية محلول جامونكس-سي التي يجب سحبها من القنينة.
- يجب وضع قنينة جامونكس-سي على سطح مستوٍ ونظيف ثم إدخال الإبرة لداخل مركز سداة القنينة.
- يجب حقن هواء لداخل القنينة. يفترض أن تناسب كمية الهواء كمية محلول جامونكس-سي التي يجب سحبها.
- يجب قلب القنينة وسحب الكمية من محلول جامونكس-سي. إذا دعت الحاجة لإستعمال عدة قناني من أجل الوصول إلى المقدار الدوائي الصحيح، فيجب تكرار المرحلة 4 (أنظر الرسم رقم 4).

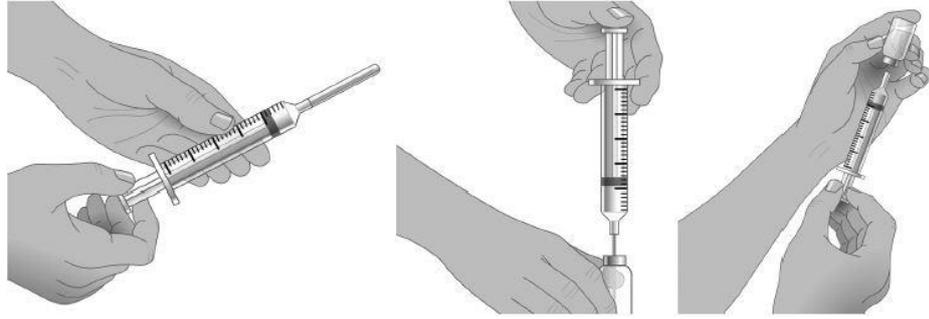


المرحلة 5:

ملء خزان المضخة وإعداد مضخة التسريب

- يجب إتباع تعليمات منتج المضخة من أجل ملء خزان المضخة وإعداد مضخة التسريب، أنابيب التسريب وأنبوبة الوصل على شكل Y، إذا دعت الحاجة.
- يجب التأكد من أن أنابيب إعطاء التسريب جاهزة للإستعمال لضمان عدم بقاء هواء في الأنابيب أو في الإبرة، وذلك بواسطة ملء الأنابيب/الإبرة بمحلول جامونكس-سي. من أجل إعداد أنابيب التسريب/الإبرة للإستعمال، يجب مسك المحقنة بيد واحدة والإبرة المغطاة الموصولة بأنبوبة التسريب باليد الثانية. يجب الضغط على المكبس بلطف إلى أن ترى قطرة من جامونكس-سي تخرج من الإبرة (أنظر الرسم رقم 5).


مثال على الأدوات

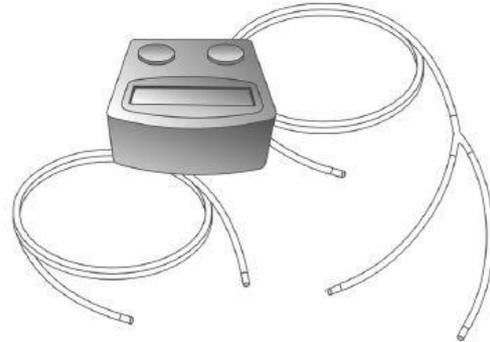

المرحلة 6:

إختيار عدد أماكن التسريب ومواقعها


- يجب إختيار مكان واحد أو أكثر للحقن، بحسب تعليمات الطبيب الذي يعالجك.
- إن عدد أماكن الحقن ومواقعها يعتمد على حجم المقدار الدوائي الكلي (انظر الرسم رقم 6).

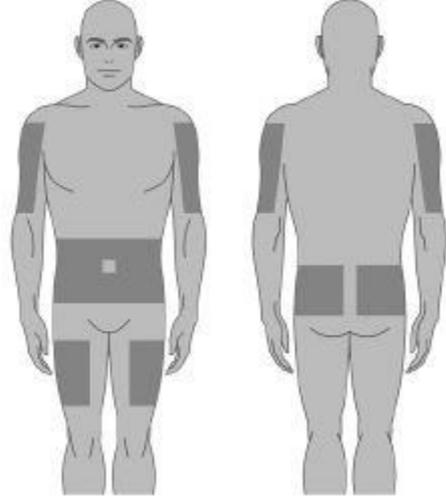

المرحلة 7:

إعداد مكان التسريب


- يجب تنظيف مكان/أماكن التسريب بواسطة محلول تعقيم، من خلال إستعمال حركة دائرية من مركز المكان باتجاه الخارج.
- أماكن الحقن يجب أن تكون نظيفة، جافة ومتباعدة عن بعضها البعض بمسافة لا تقل عن 5 سم (أنظر الرسم رقم 7).

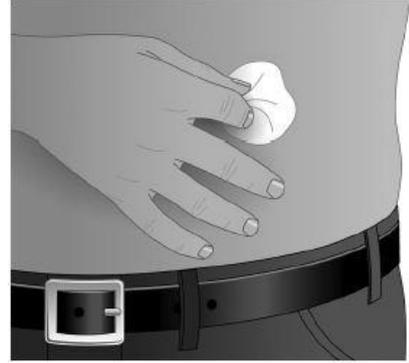

المرحلة 8:

إدخال الإبرة


- يجب الإمساك بالجلد بين إصبعين ثم إدخال الإبرة لداخل النسيج من تحت الجلد (أنظر الرسم رقم 8).

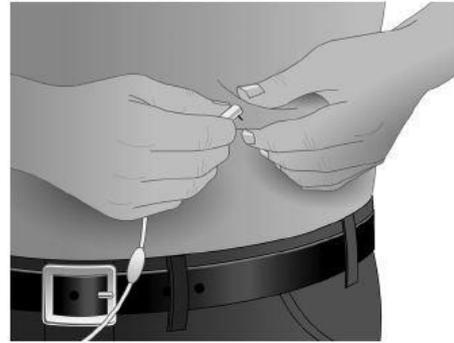


المرحلة 9:

لا يجوز حقن جامونكس-سي لداخل الأوعية الدموية

- بعد إدخال كل إبرة لداخل النسيج (وقبل التسريب الخاص بك)، يجب التأكد من أن الإبرة لم تدخل لوعاء دموي. للقيام بذلك، يجب وصل محقنة معقمة بطرف أنبوبة التسريب الممتلئة بالمحلول، ثم سحب مكبس المحقنة إلى الخلف والتحقق مما إذا دخل دم إلى داخل أنبوبة التسريب.
- إذا دخل دم، فيجب نزع الإبرة وأنبوبة التسريب ورميهما (أنظر الرسم رقم 9).

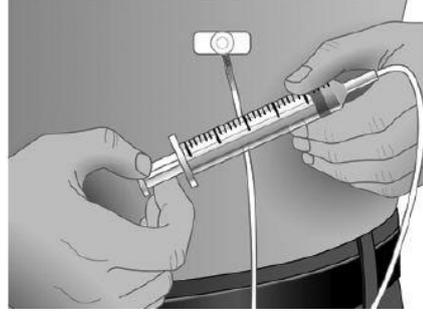

- يجب تكرار مراحل التحضير الأولى وذلك بإدخال إبرة جديدة، أنبوبة تسريب جديدة ومكان تسريب جديد.
- يجب تثبيت الإبرة بإحكام في مكانها وذلك بواسطة وضع ضماد من الشاش المعقم أو ضماد شفاف معقم على مكان التسريب (أنظر الرسم رقم 10).

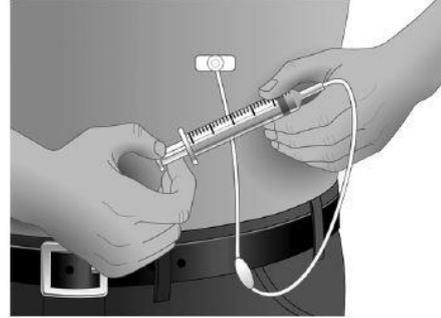


المرحلة 10:

يجب تكرار العملية في أماكن تسريب إضافية، حسب الحاجة

- إذا تم التسريب في عدد من الأماكن في نفس الوقت، فيجب إستعمال أنبوبة وصل على شكل Y وتثبيتها بإحكام بأنبوبة التسريب.

المرحلة 11:

إن إعطاء جامونكس-سي عن طريق التسريب يجب أن يتم بحسب تعليمات الإستعمال لمنتج مضخة التسريب (أنظر الرسم رقم 11).

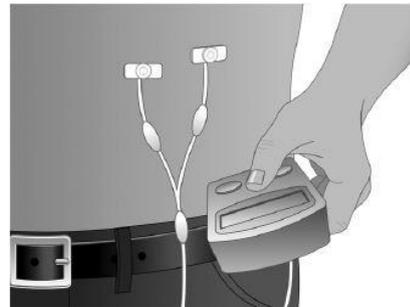

المرحلة 12:

بعد إجراء الحقن، يجب فصل المضخة وإلقاء الملحقات المستعملة في وعاء مناسب

- يجب فصل المضخة بحسب تعليمات المنتج.
- يجب نزع جميع الضمادات أو الأشرطة اللاصقة بلطف.
- يجب نزع الإبر أو القناطر التي تم إدخالها بلطف.
- يجب إلقاء كل ما تبقى من المحلول إلى وعاء نفايات مناسب، بحسب التعليمات.
- يجب إلقاء جميع أدوات الحقن في وعاء مناسب.
- يجب تخزين الأدوات في مكان آمن.
- يجب التعامل مع مضخة التسريب بحسب تعليمات المنتج.

المرحلة 13:

توثيق كل عملية حقن

- يجب نزع الملصقة عن قنينة جامونكس-سي، التي تحتوي على الرقم التسلسلي للمنتج، وتدوينه أثناء ملء دفتر متابعة العلاج.
- تذكر أن تحضر معك دفتر المتابعة عند زيارتك لطبيبك المعالج.

يجب الحرص على إبلاغ طبيبك حول أية مشكلة تواجهك أثناء إجراء التسريبات الخاصة بك. من الجائز أن يطلب الطبيب التمعن بدفتر العلاج خاصتك، لذلك عليك الحرص على إحضاره معك إلى كل زيارة لعيادة الطبيب.

إذا استعملت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

إذا استعملت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت استعمال الدواء

إذا نسيت استعمال هذا الدواء في الموقت المحدد، فلا يجوز استعمال مقدار دوائي مضاعف. قم بتلقي المقدار الدوائي التالي في الوقت المعتاد وإستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز استعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر لذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال جامونكس-سي قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

يجب التوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ إذا ظهرت بعض الأعراض التالية والتي قد تدل على حدوث رد فعل تحسسي شديد:

- شرى
- صعوبات في التنفس
- صفير
- دوام أو إغماء

يجب التوجه فوراً إلى الطبيب إذا وُجدت لديك إحدى الأعراض التالية التي قد تدل على وجود مشكلة نادرة وخطيرة:

- قلة التبول، ارتفاع مفاجئ في الوزن، إحتباس سوائل/إنتفاخ في الرجلين و/أو ضيق في التنفس. هذه الأعراض قد تدل على مشكلة خطيرة في الكلى والمسماة قصور كلوي.
- ألم و/أو إنتفاخ في اليد أو في الرجل مترافق بسخونة في المنطقة المصابة، تغير في لون اليد أو الرجل، ضيق في التنفس مجهول السبب، آلام في الصدر أو إنزعاج حيث تتفاقم أثناء التنفس العميق، تسرع النبض لسبب غير واضح، خدر أو ضعف بجانب واحد من الجسم. هذه الأعراض قد تدل على وجود خثرة دموية في جسمك (خثار). يجب تبليغ الطبيب فوراً بخصوص أعراض الخثار.
- صداع شديد، تصلب الرقبة، إرهاق، سخونة، حساسية للضوء، ألم أثناء تحريك العينين، غثيان وتقيؤات. هذه الأعراض قد تدل على حدوث إتهاب السحايا العقيم.
- زيادة نظم القلب، إرهاق، إصفرار الجلد أو العينين وبول داكن. هذه الأعراض قد تدل على وجود نوع من مشكلة في الدم تسمى فقر الدم الإنحلالي.
- آلام في الصدر، صعوبات في التنفس، إزرقاق في الشفتين أو في الأطراف وسخونة. هذه الأعراض قد تدل على إصابة رئوية حادة تسمى TRALI - transfusion related acute lung injury.
- ارتفاع درجة حرارة الجسم عن 37.8 درجة مئوية. قد يدل هذا العرض على وجود تلوث.
- من المهم إبلاغ طبيبك حول أي عرض جانبي يقلقك.

الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً عند إعطاء جامونكس-سي تحت الجلد هي:

- إحمرار، إنتفاخ وحكة في مكان الحقن
 - إرهاق
 - صداع
 - تلوث في الطرق التنفسية العليا
 - ألم (بما في ذلك ألم في المفاصل، اليدين والرجلين)
 - إسهال
 - غثيان
 - إتهاب الجيوب الأنفية المزمن (sinusitis)
 - إتهاب القصبات الهوائية (bronchitis)
 - إكتئاب
 - إتهاب الجلد التحسسي (allergic dermatitis)
 - حُمى (erythema)
 - شقيقة
 - ألم في العضلات
 - تلوث فيروسي
 - سخونة
- إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة باداجيس بواسطة العنوان التالي: Padagis.co.il

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر علبة الكرتون وعلى ملصقة القنينة.
- يجب التخزين في البراد (2-8 درجات مئوية). لا يجوز التجميد!
- بالإمكان تخزين جامونكس-سي ما دون 25 درجة مئوية حتى 6 أشهر، ولكن يجب استعمال المستحضر خلال هذه الفترة، وإلا فيجب رميه. بعد أن تم تخزينه خارج البراد فلا يجوز إعادته إلى البراد.
- يجب التخزين في العلبة الخارجية من أجل الحماية من الضوء.

6. معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على: glycine, water for injection.
- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
- يتوفر جامونكس-سي ضمن قناني أحادية الإستعمال والتي تحتوي على محلول شفاف حتى لامع، عديم اللون حتى لون أصفر فاتح.
- حجم العلبة: 10، 25، 50، 100، 200 ملل. من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العلب.
- صاحب الإمتياز: وكالات باداجيس إسرائيل م.ض.، شارع راكيفيت 1، شوهام.
- إسم المنتج: چريفولس تيرايبوتيكس LLC، شمال كارولينا، الولايات المتحدة.
- تم إعدادها في أيلول 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 132-95-31058
- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

04/09/2023