

עלון לצרכו לפי תקנות הרווחחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

ליבמרלי

תמייסה לשתייה

החומר הפעיל:

כל 1 מ"ל מכיל 10 מ"ג מראליקסיבט קלוריד (שווה ערך ל- 9.5 מ"ג מראליקסיבאט) (maralixibat).

לרשימת החומרים הבaltı פעילים, אנא ראה פרק 6: "מידע נוסף".

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתחש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלותך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

LIBMELI מיועדת לטיפול בגרד (cholestatic pruritus) במטופלים מגיל שנה ומעלה, הסובלים מתסמונת אלגייל (Alagille syndrome).

קבוצה רפואיית: תרופות לטיפול במחלות דרכי המרה.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6 "מידע נוסף").

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
לפני הטיפול/libmeli ספר לרופא או לרוקח אם:

- יש לך בעיות בכבד.
- את בהריון, חושבת שתת בהריון או מתכנתת בהריון. לא ידוע האם LIBMELI עלולה לגרום נזק לעובר.
- את מניקה או מתכנתת להניק. לא ידוע האם LIBMELI עוברת לחלב האם.

ילדים ומתבגרים:

LIBMELI מיועדת לטיפול ילדים מגיל שנה ומעלה. לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש/libmeli בילדים מתחת לגיל שנה.

בדיקות ו问问:

- לפני השימוש/libmeli ובמהלכו הרופא יפנה אותך לבדיקת תפוקדי כבד.
- לפני השימוש/libmeli ובמהלכו הרופא יפנה אותך לבדיקת דם לרמות ויטמינים מסוימים (ויטמין A, D, E ו-K).

אינטראקטיות/תגובה בין תרופות:

אם אתה לוקת, או אם לך כתן לאחרונה, תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקת:

- תרופות להורדת רמות כולסטרול אשר סופחות חומצות מרעה (coleستיראמין,コレステリナム,コレステリノール ועוד) – תרופות אלה עלולות להפחית את פעילותה של LIBMELI. עליך ליטול אותן לפחות ארבע שעות לפני או אחריו נטילת LIBMELI.
- תרופות להורדת רמות כולסטרול מקובצת הסטטינים, מכיוון שלא ניתן לשלול את השפעתה של LIBMELI על רמת הספיגה של תרופות אלה/فعاليות תרופות אלה.

שימוש בתרופה ומדzon:

יש ליטול את התרופה 30 דקות לפני הארוחה, בבוקר.

הירין, הנקה ופוריות:

הירין

אם את בהירין או מתכנתת להיכנס להירין, יש להיעזר ברופא או ברוקח, היות שלא ידוע האם ליבמרלי עלולה לגרום נזק לעובר.

הנקה

אם את מניקה או מתכנתת להניק, יש להיעזר ברופא, היות שלא ידוע האם ליבמרלי עבר לחלב האם.

פוריות

לא קיימים נתונים קליניים אודות השפעת ליבמרלי על פוריות. מחקרים בבעלי חיים לא נמצא השפעות ישירות או עקיפות על פוריות ורבייה.

נהיגה ושימוש במכונות:

ליבמרלי חסרת השפעה, או בעלת השפעה זניחה בלבד, על יכולת הנהיגה ושימוש במכונות.

3. כיצד השתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

- לפני השימוש הראשוןobilmerli, התייעץ עם הרופא או הרוקח לגבי אופן המדידה של המינון הנדרש.
 - יתכן שהרופא יורה לך להתחילה למינון נמוך, שעליה בהמשך, במיוחד במקרה של אופן הטיפול בלבד.
 - אל תנסה את המינון של ליבמרלי ללא הוראה מהרופא.
 - ליבמרלי נלקחת דרך הפה, פעם אחת ביום, 30 דקות לפני ארוחת הבוקר.
 - אם אתה גוטל תרופות להורדת כולסטרול אשר סופחות מיצי מריה (כגון כולסטיראמין, כולסבלאם, כולסטיפול ועוד), עליך ליטול אותן לפחות ארבע שעות לפני שימושו.
 - בהתאם לתוצאות הבדיקות של תפקודי הגוף, יתכן שהרופא יורה על שינוי במינון של ליבמרלי או אף על הפסקת השימוש בתרופה.
- בהתאם לבדיקות דם לרמות ויטמינים מסוימים שומן (ויטמינים A, D, E ו-K), יתכן שהרופא ישים להורות על נטילת תוספי תזונה המכילים ויטמינים אלה.

אין לעבר על המנה המומלצת.

אם נטלה בטיעות מינון גבוהה יותר:

אם נטלה יותר ליבמרלי מהנדרש, דוחה מיד לרופא, לרוקח או לאחות.

אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בעליל מתרופה, פנה מיד לרופא או לחדר רפואי מין של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול ליבמרלי:

- אם פספסת מנה ועברו פחות מ-12 שעות משעת הנטילה המתוכנת, קח את המנה מייד כשנecerת. את המנה הבאה יש ליטול בעודם המתוכנן הרגיל.
- אם פספסת מנה ועברו יותר מ-12 שעות משעת הנטילה המתוכנת, דלג על מנה זו וקח את המנה הבאה במועד המתוכנן הרגיל.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושר! בדוק המתויה והמנה **בכל פעם** שהן נוטל תרופה. הרכיב משקפיים אם הן זיקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימושobilrio'ן עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הלואין. יתכן שלא תסבול אף אחת מהן.

הפסיק את השימושobilrio'ן ונפנה לרופא מיד, אם אתה מבחין בתופעת לוואי כלשהי מבין התופעות החמורות הרשומות מטה – יתכן שאתה זיקוק לטיפול רפואי דחוף:

- **שינוי בתוצאות בדיקות לתקוד הגוף:** שינויים בתוצאות בדיקות לתקוד הגוף שכיחים בחולים בתסמונת אלג'יל, אך הם יכולם להחמיר במהלך השימושobilrio'ן. שינויים אלה עלולים להיות חמורים ולהעיד על פגיעה בכבד. פנה לרופא אם אתה חוווה אחד או יותר מהתסמינים הבאים:
 - בחילות או הקאות
 - הצהבה של העור או החלק הלבן בעין
 - שタン כהה או צבע חום
 - כאב מצד הימני של הבطن
 - אובדן תיאבון
- **בעיות במערכת העיכול:** שלשול, כאבי בטן והקאות במהלך הטיפול בתרופה. פנה לרופא מיד אם אחת מתופעות אלה מחמירות או מופיעות יותר מהרגיל.
- **חוסר בייטמינים מסיסי שומן (ויטמינים מסוג A, D, E, K), הנאגרים בשומן הגוף:** תופעה זו שכיחה בחולי' תסמונת אלג'יל, אך עלולה להחמיר בעקבות הטיפולobilrio'ן.

תופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי שכיחות מאוד – (**very common**) תופעות שמופיעות ביותר ממשמש אחד עשרה:

- דימום במערכת העיכול

תופעות לוואי שכיחות – (**common**) תופעות שמופיעות ב-10-1 מושגים מתוך 100:

- שברים עצומות

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואין מחייבת או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלוון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות קישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקoon לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

ובאמצעות דוא"ל ליחידת בטיחות המטופלים של בעל הרישום: drugsafety@neopharmgroup.com

5. איך לאחסן את התרופה

מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוחה ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידיך תמנע הרעלת. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (date. exp) המופיע על גבי האריזה והבקבוק. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון:

- יש לאחסן מתחת ל- 25°C .
 - ניתן להשתמש בלבד במרלי במשך 100 ימים לאחר פתיחת האזינה לראשונה.
 - לאחר פתיחת האזינה לראשונה יש לאחסן מתחת ל- 30°C .
 - מזרק המדייד צריך להיות נקי, ומאוחסן במקום יבש כאשר אינו בשימוש.
- יש להשליך את שאריות ליבמרלי.

6. מידע נוסף

- **נוסך על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:**
Purified water, propylene glycol, sucralose, grape flavour and Disodium EDTA dihydrate

- **כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזינה**

תמיישה צלולה, ללא צבע ועד לצבע צהוב.
התכשיר משוקן בבקבוק פלסטיון בנפח 30 מ"ל.

היצר:

מירום פרמaceutיקלס אינקורפורייטד, 950 טאוור ליין, פוסטר סיטי, קליפורניה 94404, ארה"ב

בעל הרישום:

ニאופרם (ישראל) 1996 בע"מ, השילוח 6, ת.ד. 7063, פתח תקווה 4917001.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

ליבמרלי: 99-37132-65-170

עלון זה נערך בנובמבר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לשם הפשטות ולהקלת הקיריהה, עלון זה נوش בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

Livmarli SOL PIL vr 02A

הוראות שימוש ליבמרלי (maralixibat) תמיוה לשתייה

דף זה כולל הוראות לאופן השימוש בתרופה ליבמרלי. קרא את דף ההוראות השימוש זהה לפני נטילת ליבמרלי בפעם הראשונה, ובכל פעם נוספת מקובל ליבמרלי. יתכן שהמיעד יתעדכן. דף זה אינו משמש כתחליף להתייעצות עם הרופא בנוגע למצבו הרפואי ולטיפול הנדרש.

יש לעקוב אחר הוראות הרופא לגבי המינון הדרוש של ליבמרלי. התיעץ עם הרופא או הרוקח לגבי הכנה או מנת של מנת ליבמרלי.

מידע חשוב על אופן מדידת המנה של ליבמרלי

- לפני נטילת ליבמרלי בפעם הראשונה התיעץ עם הרופא או הרוקח לגבי מדידה נכונה של המינון הנדרש.
- ישנים מזקרים למדידה בנפחים שונים, כמו כן בטבלה מס' 1. עלייר להשתמש במדד המדיידה המתאים למינון הדרוש, אשר יספק עם התרופה.

טבלה 1	
נפח המינון במדד (מ"ל)	מינון (מ"ל)
0.5 עד 0.1	0.5
1 עד 0.6	1
3 עד 1.25	3


- המינון הדרוש עשוי להשתנות עם הזמן. השתמש בטבלה לעילו לבחירת נפח המזרק המתאים למינון שנרשם לך.
- אם אין לך מזרק בנפח המתאים למינון שנרשם לך, התיעץ עם הרופא או הרוקח.
- המדד יכול לשמש יותר עד 100 ימים, כאשר הוא מנוקה נכון (ראה פרק 3). לאחר 100 ימים, החלף אותו במדד חדש.
- מדד חדש יכול לשמש יותר במהלך 100 הימים במידה וນצרך.
- אל תשתמש בכפיית או בכלי מדידה אחר על מנת למדוד את הנפח הדרוש.
- אל תפתח יותר מבקבוק אחד בכל פעם.
- אל תיתן יותר מהמינון הדרוש.
- אל תשתמשobiliberaliy לאחר 100 ימים הפתיחה הראשונה של הבקבוק, או לאחר תאריך פג התוקף המצוין על גבי האריזה (ראה פרק 4).
- עם תחילת השימוש בקבוק חדש של ליבמרלי, עלייר להשתמש במדד חדש.

מה כוללת אריזת ליבמרלי?

כל אריזת ליבמרלי כוללת:

LIBMELI (9.5 mg/ml):

פקק (קשה פתיחה לילדים)




מתאים לפתח הבקבוק


בקבוק




מזרקים למדידה ולמתן התרופה, הניתנים בנפרד מהתרופה:



מזרק בנפח
0.5 ml



מזרק בנפח
1 ml




מזרק בנפח
3 ml

הערה: גודלי המזרקים שמציגים כאן הם לדוגמה בלבד.


חלק א: הכנת הבקבוק

1. הוציא את בקבוק ליבמרלי מקופסת הקרטון (איור 1).



איור 1

2. צין על הבקבוק את תאריך הפתיחה (איור 2).

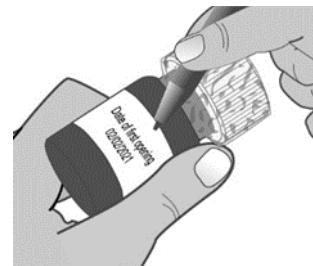

איור 2

3. הסר את עטיפת הפלסטיק מהבקבוק (איור 3).



איור 3

חלק ב': הכנה ומתן ליבמרלי


שלב 1: שאיבת המנה

1.1 פתח את הבקבוק על ידי לחיצה חזקה מטה של הפקק קשה-הפתיחהoSיבובו שמאליה (נגד כיוון השעון) (איור 4). אל תשליך את הפקק קשה-הפתיחה.



איור 4

1.2 אם אתה משתמש במזרק מדידה חדש, הוציא אותו מן העטיפה (איור 5). השליך את עטיפת המזרק לפח הבית.

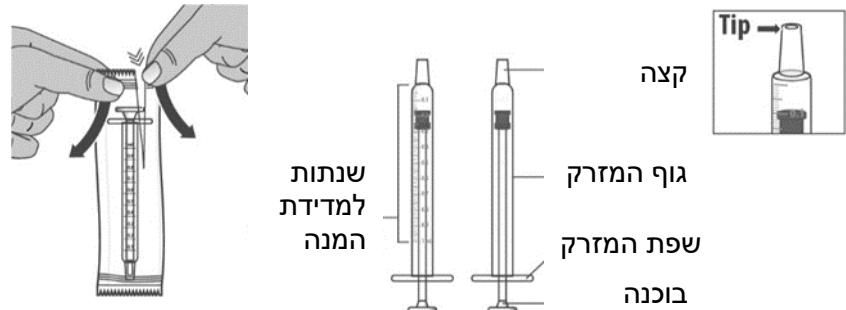


איור 5

אם אתה עושה שימוש חוזר במזרק המדידה, עליך לוודא כי המזרק עבר ניקוי (ראה חלק ג').

אם יש פיקק על מזרק המדידה, הסר אותו וזרוק לפח הבית (איור 6).

חשוב:


- ודא שאתה משתמש בגודל המזרק הנכון למנה שנרשמה לך (ראה טבלה 1).
 - לאחר 100 ימים החלף את המזרק במזרק מדידה חדש. מזרק חדש יכול לשמש אותך לפחות במשך 100 ימים במיידת ונצרך.
 - בדוק את מזרק המדידה כדי לגלות נזק לגוף המזרק, לבוכנה או לקצה שלו (איור 7). אם אין לך אפשרות את השנתנות, או אם נעשה קשה להציג את הבוכנה, החלף את המזרק במזרק מדידה חדש.
- הערה:** אתה יכול לסמן את המנה שנרשמה לך על מזרק המדידה בעזרת טוש דק שאינו נמחק, על מנת להקל עליך לשאוב את הכמות הנדרשת.

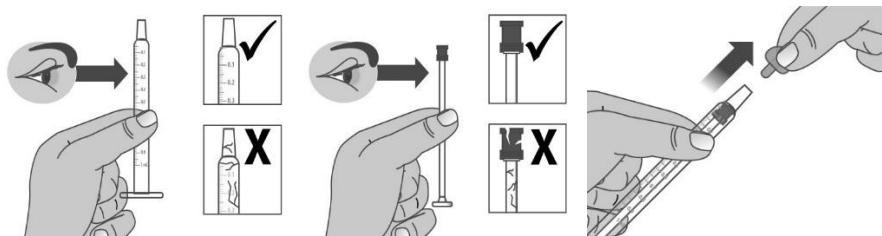

איור 7


איור 6

1.3 דחוף את הבוכנה עד הסוף למיטה על מנת להוציא אויר מזרק המדידה (איור 8).




איור 8

1.4 ודא שהפקק הוסר מהבקבוק והכנס את קצה המזרק המדיידה לבקבוק. קצה המזרק צריך להתאים בדיקן לפתח הבקבוק (איור 9).



איור 9


1.5 החזק את המזרק במקומו והפוך את הבקבוק מלמעלה למטה (איור 10).




איור 10

1.6 משוך את הבוכנה לאט, עד שקצתה הבוכנה יימצא בקן ישר עם הסימון על המזרק עברו מנת ליברלי שנרשמה לך (איור 11).

ראה איור 12 המדגים איך להתאים את קצתה הבוכנה לשימוש של המזרק.
הערה: התרפופה צריכה להיות צלולה, חסורת צבע או צהבהבה. אם אינה נראית כך, אל תשתמש בתרפופה והתייעץ עם הרוקח.

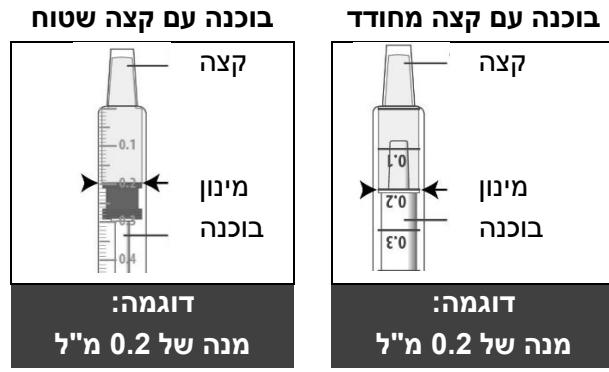


איור 12

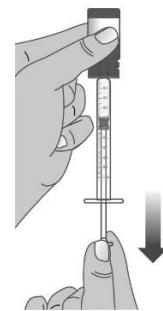

איור 11


הערה: המינון שלך יכול להיות שונה מהמינון שמופיע באיור.

1.7 בדוק שבמזרק אין בועות אויר. אם אתה מבחין בבעות אויר, דחוף בחזרה את הבוכנה כך שהתרופה תחזור לבקבוק, ואז שאב את המנה שנרשמה ליר (איור 13).

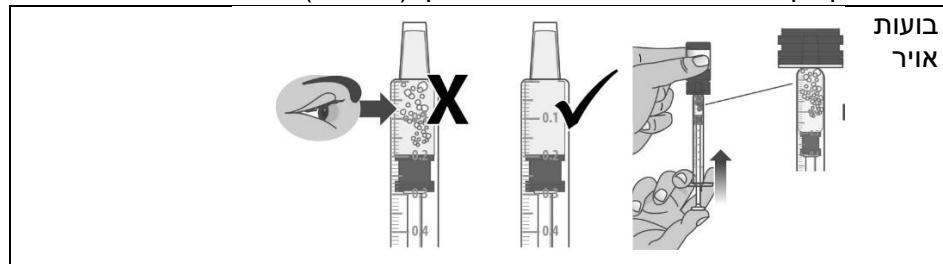


איור 13

1.8 לאחר שמדדת את המינון הנכון, השאר את מזרק המדידה בתוך הבקבוק, והפוך את הבקבוק כלפי מעלה (איור 14).

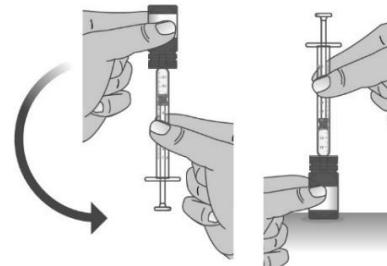

איור 14

1.9 נתק את המזרק בזיהירות מהבקבוק על ידי משיכת גוף המזרק למעלה (איור 15).
אל תדחוף את הבוכנה של המזרק בשלב זה.

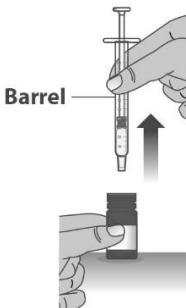


איור 15


שלב 2: מתן המנה

הערה: יש ליטול ליבמרלי בישיבה או בעמידה. לאחר נטילת ליבמרלי יש להמתין מספר דקות לפני מעבר למצב שכיבת.

2.1 מקם את קצה המזרק בצמוד ללחי הפנימית (איור 16) ודחוף בעדינות את הבוכנה עד הסוף, כדי לחתת את המנה המלאה של ליבמרלי (איור 17).

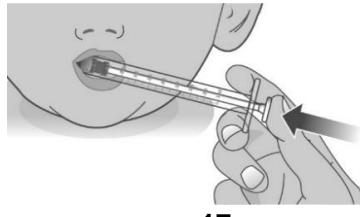

איור 17

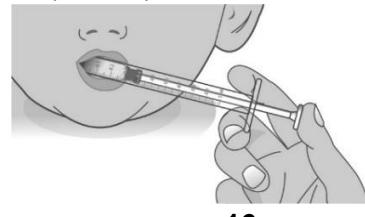

איור 16

2.2 בלע את מנת התרופה.
אם אין בטוח שכל המנה נבלעה, אל תשתמש במנה נוספת. המתן עד למועד המנה הבאה.

2.3 החזר את הפקק קשה-הפטיתחה לבקבוק וסובב אותו ימינה (עם כיוון השעון) (איור 18).




איור 18

חלק ג': הוראות ניקוי למזרק המדידה


שלב 1: שטיפת מזרק המדידה

1.1 מלא כוס במים (איור 19).

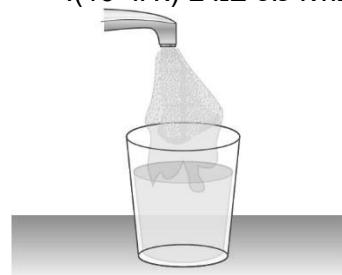


איור 19

1.2 נקה את מזרק המדידה על ידי משיכת הבוכנה באיטיות ומילוי המזרק במים מהכוס (איור 20).

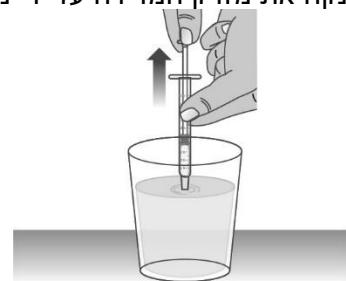

איור 20


1.3 מעל הכירור, רוקן את המים מהמזרק (איור 21). חזור על הפעולה מספר פעמים, כדי לוודא שכל שאריות התרכופה נשטפו.

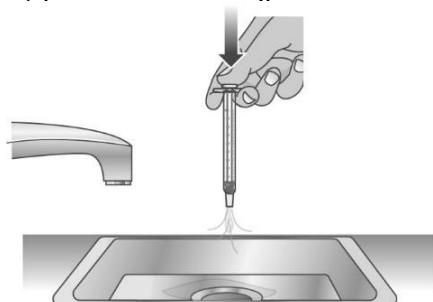

איור 21


שלב 2: יbosש מזרק המדידה

2.1 הפרד את הבוכנה מגוף המזרק על ידי משיכתם בכיוונים הפוכים (איור 22).

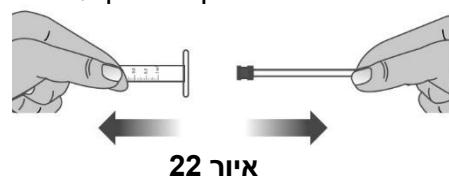


איור 22

2.2 נער מים עודפים (איור 23).

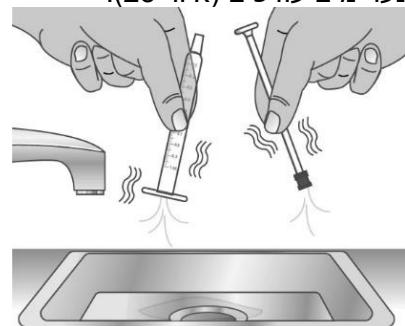


איור 23

2.3 הנח את גוף המזרק ואת הבוכנה על מגבת נייר נקייה ליבוש באוויר. אחסן את מזרק המדידה במקום נקי ויבש, עד למtan המנה הבאה (איור 24).



איור 24

לפני מתן המנה הבאה הרכב בחזרה את חלקיו המזרק על ידי דחיפת הבוכנה לתוך גוף המזרק (איור 25).

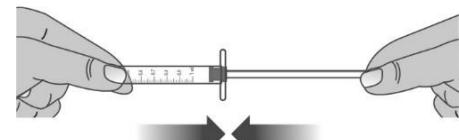

איור 25